


Caño flexible de acero inoxidable

APEFLEX

Zona 1
Clase 1 División 1

APE

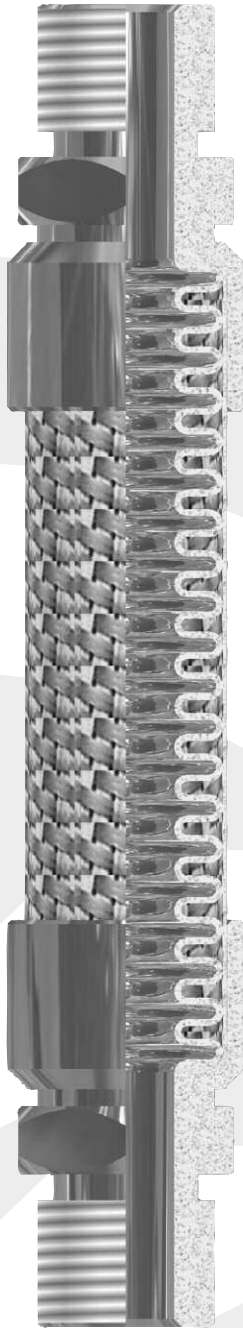

● APLICACIONES

Las línea de caños flexibles APEFLEX se utiliza en áreas con riesgo de explosiones para la conexión de motores, compresores o cualquier otro aparato que trasmita vibraciones a la instalación fija.

● CERTIFICACIONES

- Instituto Nacional de Tecnología Industrial.
Zona 1 Grupo IIC – Certificado INTI-CITEI 2000D098U
- Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas.
Clase I División I Grupos A-B-C-D – CITEFA DQA N° 101 18/08/87
- Comisión de Inv. Científicas de la Pcia. de Bs. As.
Clase I División I Grupo D – Prot.: 60.833/93 N° Lab. E-2216/17/18/19/20
Clase I División I Grupo D – Prot.: 61.138/96 N° Lab. E-3177-96
Clase I División I Grupo D – Prot.: 2109-60.263/86 N° Lab. L-600-86
Clase I División I Grupo D – Prot.: 61.117/96
N° Lab. E-3108-96/3109-96/3110-96/3111-96

● CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

MATERIALES:

- Caño corrugado anular interior Acero inoxidable AISI 321
- Malla exterior trenzada Acero inoxidable AISI 304
- Terminales acero al carbono
- Camisas Acero Inoxidable AISI 316
- Soldaduras de unión Cromo-Níquel

TERMINALES:

- Macho Fijo-Macho Fijo desde 1/2" hasta 4" NPT o BSP.

● CODIFICACION

17X050NN

Indica **Terminales** - NN = Macho macho
- UN = Macho macho +
unión doble hembra

Indica **Longitud en cm** - X050 = 50 cm
- X075 = 75 cm
- X100 = 100 cm

Indica **Tipo de rosca** - 3 = BSP
- 5 = BSPT
- 7 = NPT

Indica **Diámetro de terminales** - 1 = 1/2 "
- 2 = 3/4 "
- 3 = 1 "
- 4 = 1 1/4 "
- 5 = 1 1/2 "
- 6 = 2 "
- 7 = 2 1/2 "
- 8 = 3 "
- 9 = 4 "

6.02

abastelec  **abx**

MATERIALES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN ÁREAS CLASIFICADAS

Abastelec S.R.L. - San José 1767 - C1136AAK
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.: (54-11) 4305-0086/7 - E-mail: ventas@abastelec-srl.com.ar